



# Nach Auflagenblatt 4 / Typ A, B, D

- Qualität und Form der Schalensteine gemäss VSS-Norm
- Es ist dem Unternehmer freigestellt, den Beton seitlich anzurampen oder zu schalen
- Fugen mit Zementmörtel frostausalzbeständig
- Draufsicht gestockt
- Lage Randleit- und Schneepfostenfundamente in Absprache mit Strassenmeister

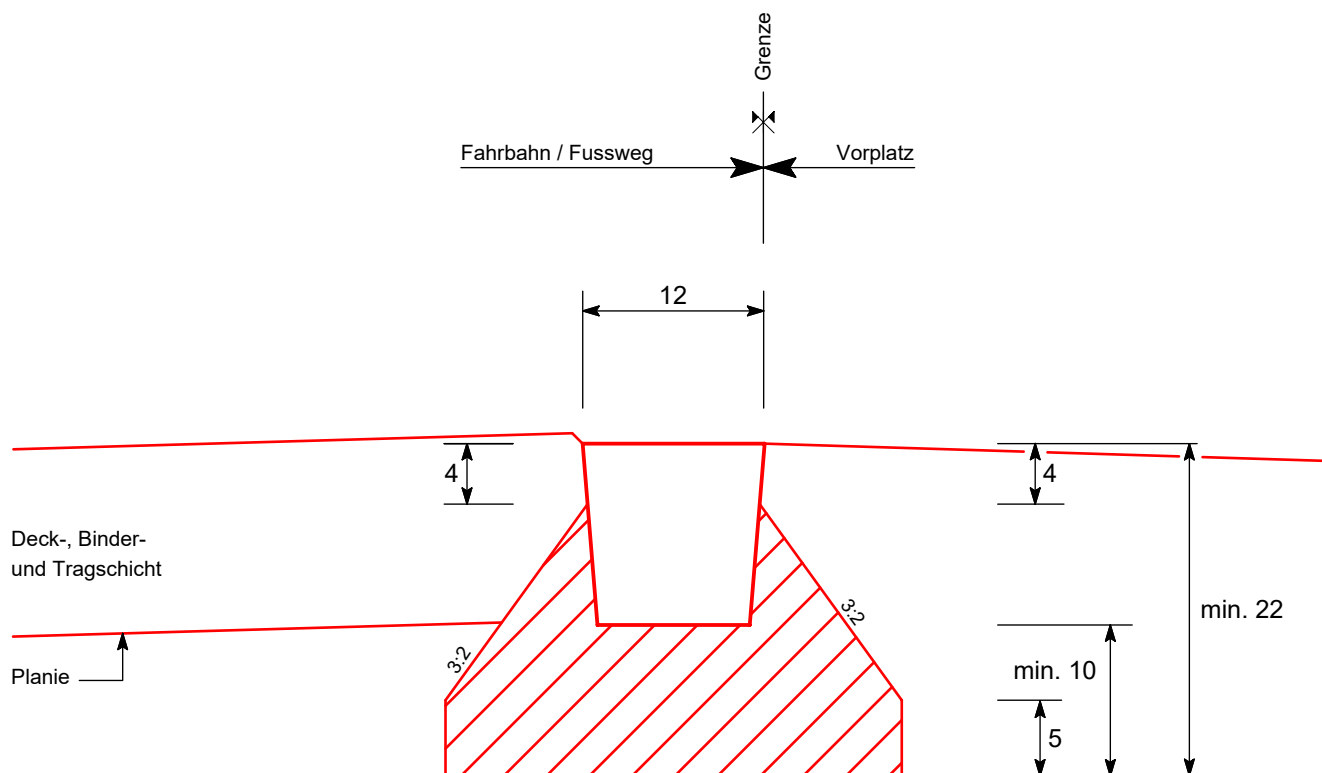

Alle Masse in cm

 Gemeinde Herrliberg	NORMALIEN FÜR GEMEINDESTRASSEN	601
	<b>BUNDSTEIN 1:5</b> SCHALENSTEIN TYP 12	