


Nach Auflagenblatt 4 Typ A, B, D

- Qualität und Form der Schalensteine gemäss VSS-Norm
- Es ist dem Unternehmer freigestellt, den Beton seitlich anzurampen oder zu schalen
- Fugen mit Zementmörtel frostausalzbeständig
- Bei Längsgefälle > 2%, ohne Wasserstein
- Bei Fussgängerquerungen absenken auf 3cm Horizontal
- Draufsicht gestockt
- Lage Randleit- und Schneepfostenfundamente in Absprache mit Strassenmeister

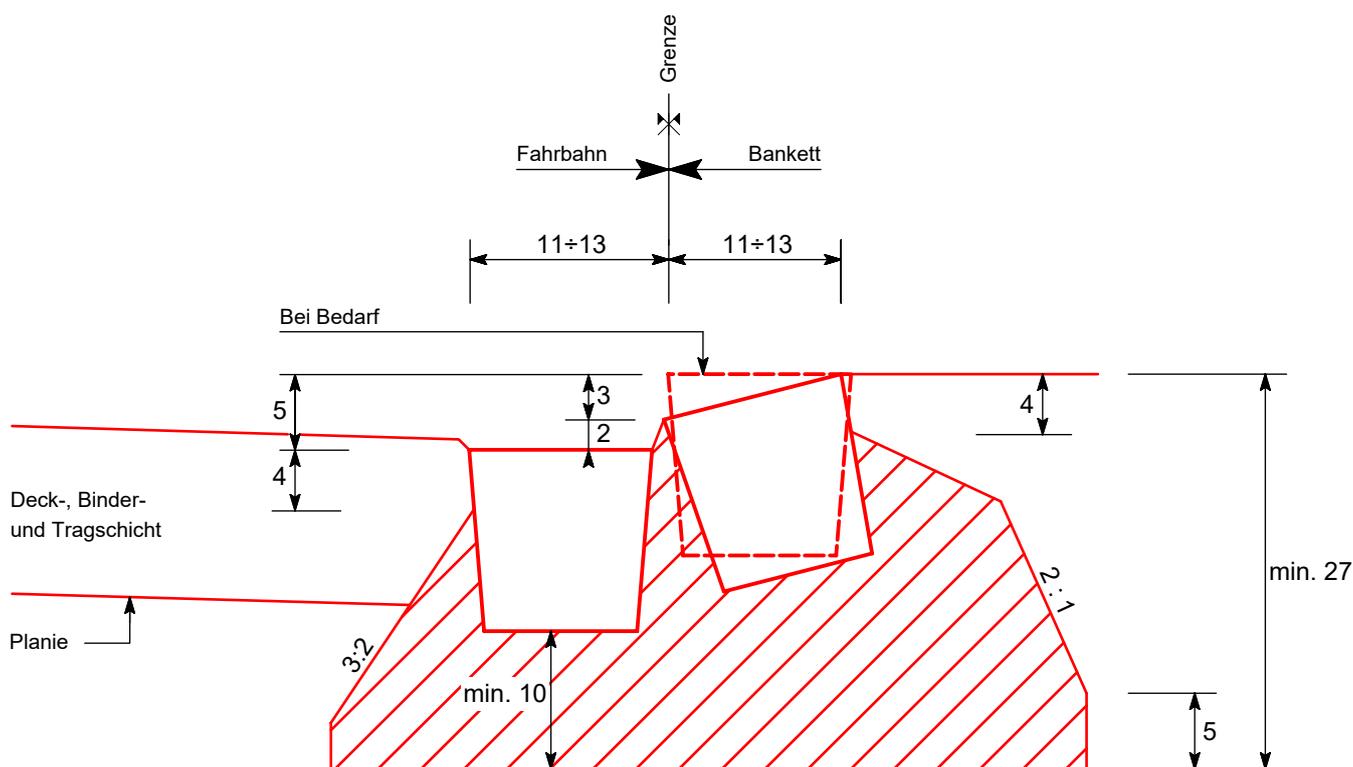

Alle Masse in cm

 Gemeinde Herrliberg	NORMALIEN FÜR GEMEINDESTRASSEN	603
	BORD- UND WASSERSTEIN 1:5 SCHALENSTEIN TYP 12	