



Nach Auflagenblatt 4 Typ C

- Qualität und Form der Stellplatten und der Schalensteine gemäss VSS-Norm
- Es ist dem Unternehmer freigestellt, den Beton seitlich anzurampen oder zu schalen
- Fugen der Wassersteine mit Zementmörtel frosttausalzbeständig
- Bei Längsgefälle > 2%, ohne Wasserstein
- Wasserstein Draufsicht gestockt, Stellplatte Draufsicht geflammt, Ansicht gestockt
- Lage Randleit- und Schneepfostenfundamente in Absprache mit Strassenmeister

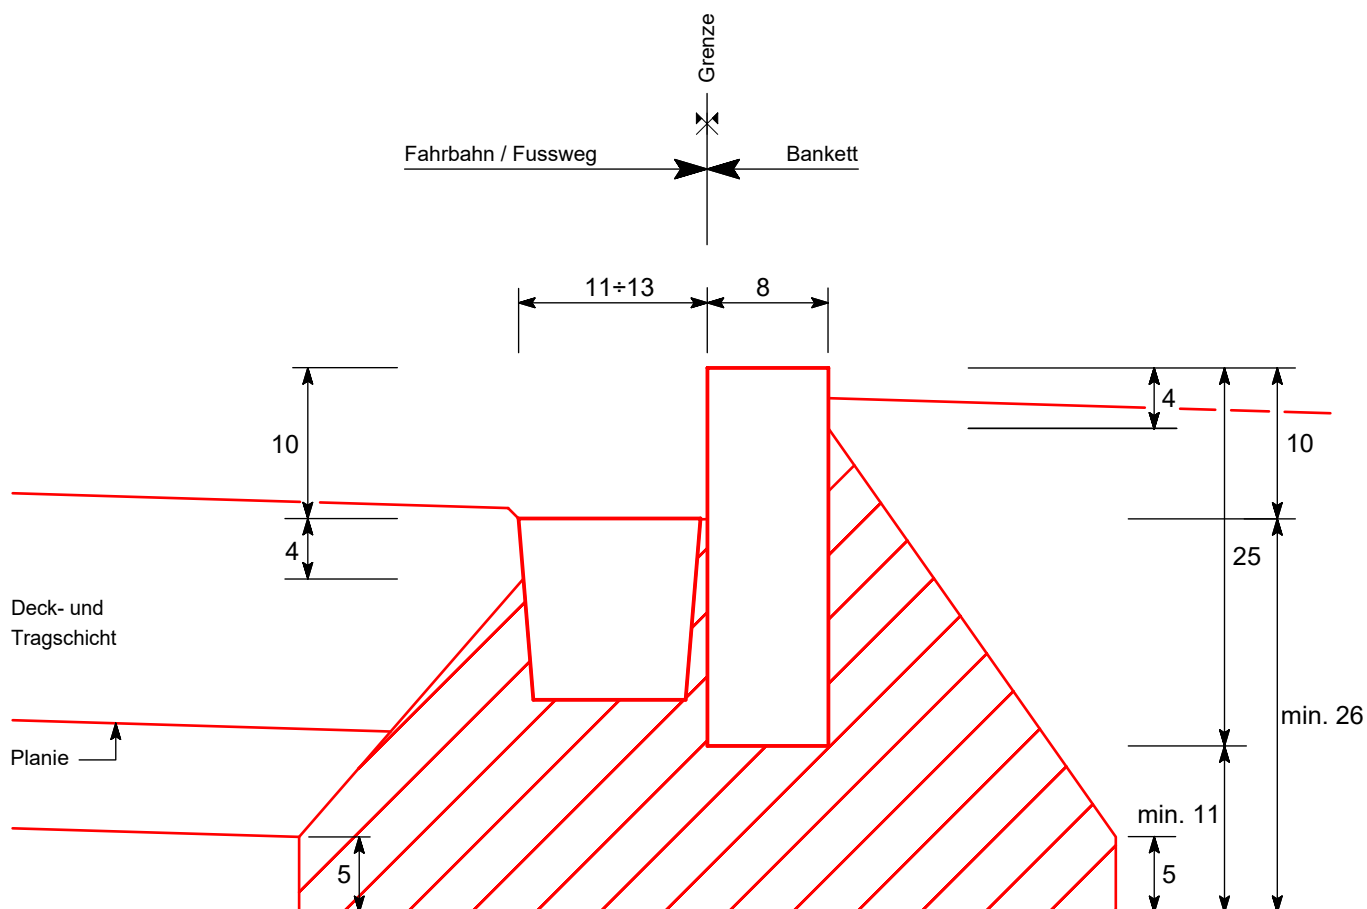

Alle Masse in cm

 Gemeinde Herrliberg	NORMALIEN FÜR GEMEINDESTRASSEN	605
	STELLPLATTE 8 / 25 CM 1:5 MIT WASSERSTEIN TYP 12	