



Nach Auflagenblatt 4 Typ A, D

- Qualität und Form der Randsteine und der Schalensteine gemäss VSS-Norm
- Bei Fussgängerquerungen absenken auf 3 cm horizontal
- Bei Längsgefälle > 2% Wasserführung ohne Wasserstein
- Es ist dem Unternehmer freigestellt, den Beton seitlich anzurampen oder zu schalen
- Fugen der Wassersteine mit Zementmörtel frosttausalzbeständig
- Bei Trottoirüberfahrten: Absenklänge max. 1.00m, Anschlag Randsteine
- Natur-Randsteine: Draufsicht geflammt, Ansicht gestockt.
- Fugen mit Zementmörtel frosttausalzbeständig.
- Lage Randleit- und Schneepfostenfundamente in Absprache mit Strassenmeister

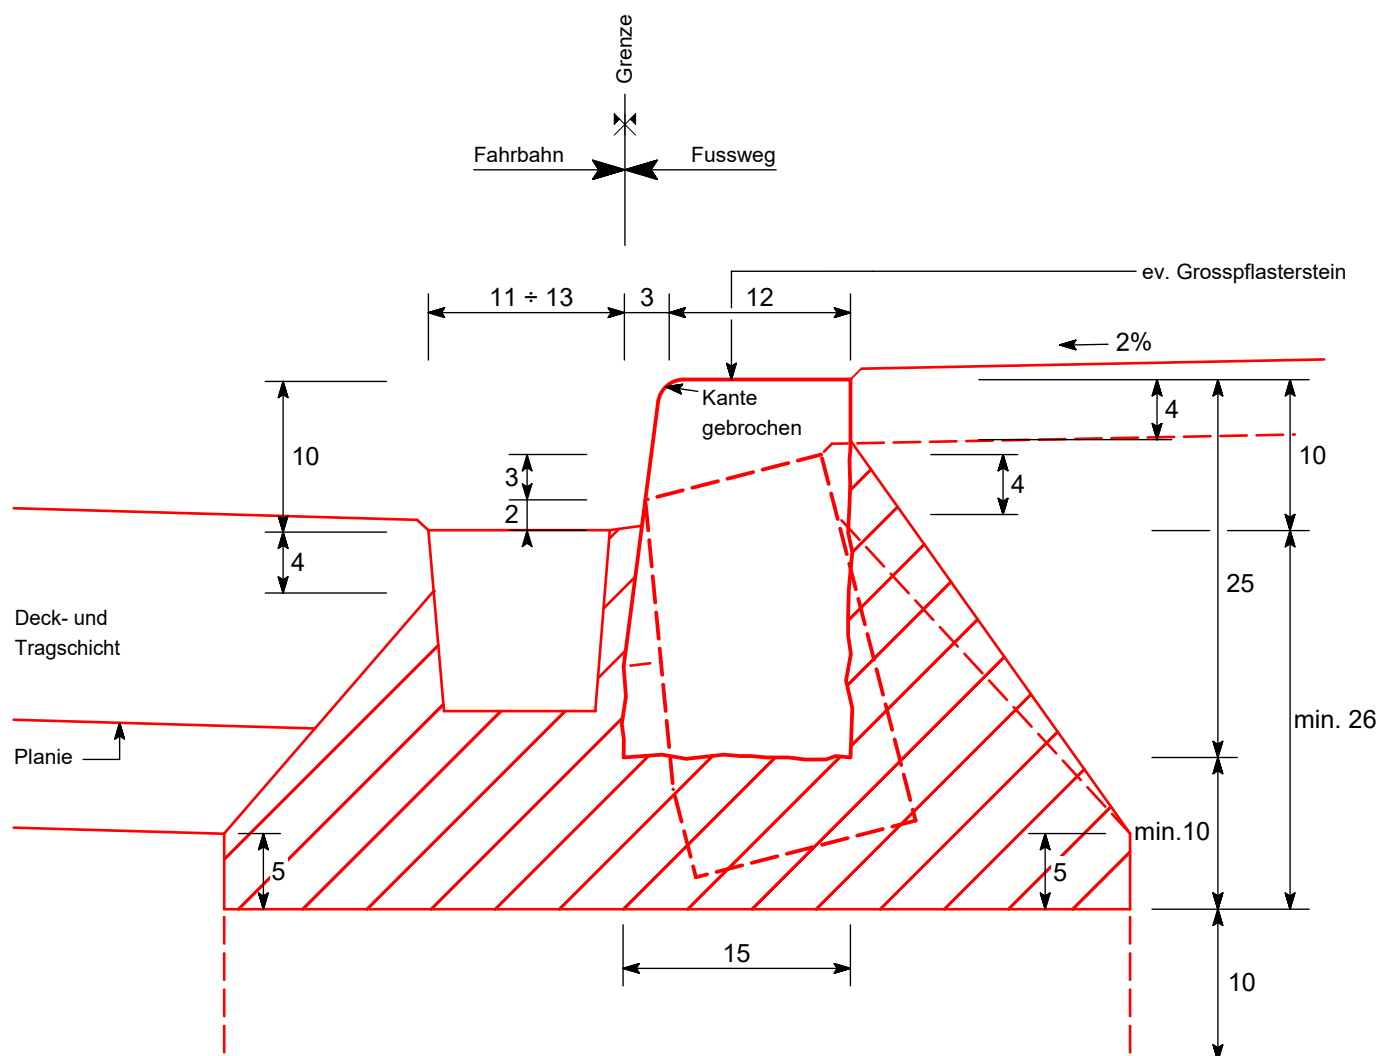

Alle Masse in cm

 Gemeinde Herrliberg	NORMALIEN FÜR GEMEINDESTRASSEN	607
	RANDSTEIN 12 - 15 / 25 CM 1:5 MIT WASSERSTEIN TYP 12	